


Infoblatt

Tiefbau Eigenleistung bei Baustromanschluss

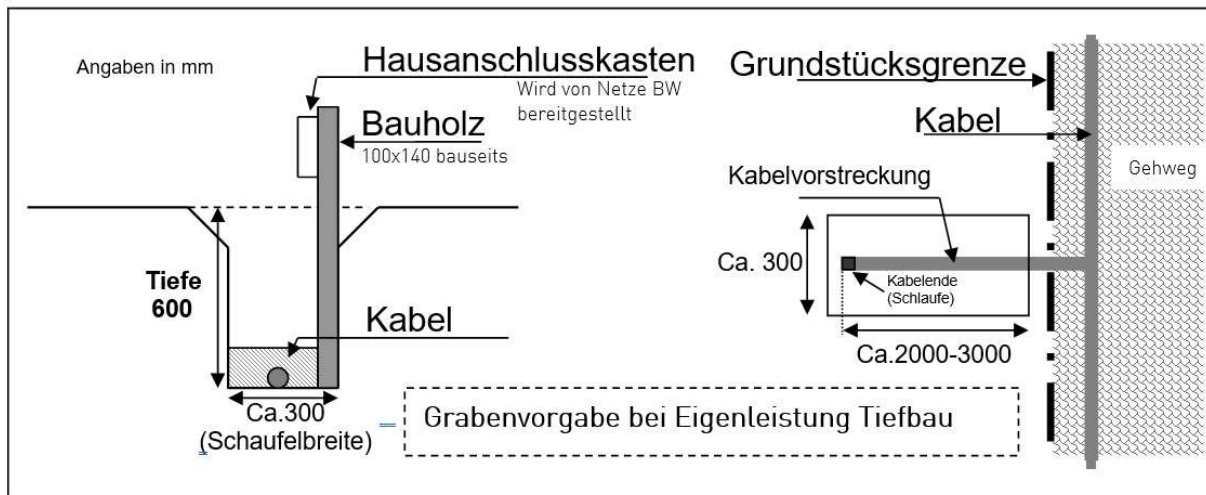

Bitte beachten Sie folgende Vorgabe des Netzbetreibers:

Bei vorhandenem Kabel, besteht die Möglichkeit Eigenleistung in folgender Form zu erbringen.

Dazu müssen Sie das Kabel freilegen, ca. 1,5m aus den Boden ziehen und direkt neben dem Kabel ein Kantholz (10x14 cm Stark) eingraben, welches auch ca. 1,5 m aus dem Boden ragen sollte (siehe Skizze).

Das im Boden verbleibende Kabel muss dann wieder mit Sand abgedeckt und die komplette Aufgrabung verfüllt werden!

Die Kosten für den Baustromanschluss betragen dann 350,00 € Netto (416,50 € Brutto).

Bei einer kompletten Ausführung (Tiefbau u. Montage) sind es 1020,00 € Netto (1213,80 € Brutto).

Bitte teilen Sie uns mit wie verfahren werden soll, da wir bei nicht Inanspruchnahme der Eigenleistung eine Fachfirma beauftragen die ca. 10 Arbeitstage Vorlaufzeit benötigt.

Die genaue Lage des Kabels erhalten Sie bei unserer Planauskunft

Tel.07941 932449 Fax.07941 932366 oder Email: Leitungsauskunft-Nord@netze-bw.de.

Diese ist keine Leistung der Firma MH Elektro-Steuerungstechnik und muss selbstständig mit dem zuständigen Netzbetreiber abgeklärt werden.



Abbildung ähnlich